


RYSUNEK 19/12/2009

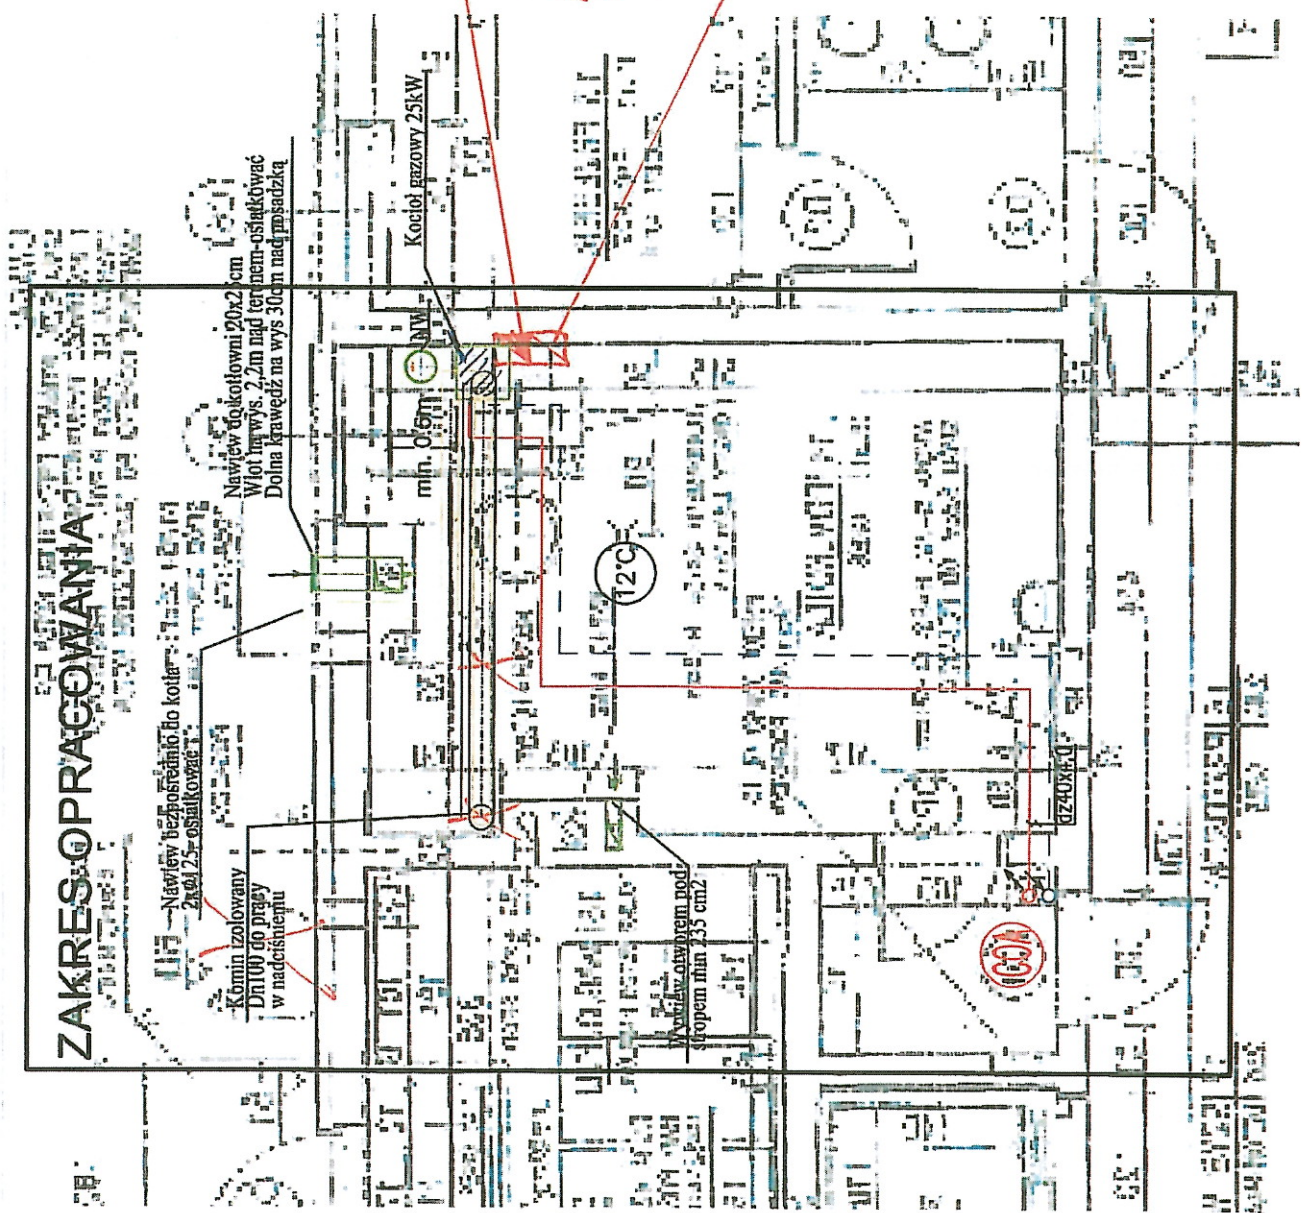

ZAKRES OPRACOWANIA

Nawiewy do kotłowni 20x20 cm
Wlot m. wys. 2,2m nad poziom-osiątkówką
Dolina krawędz na wys 30cm nad przesadką

Nawiewy bezpośrednio do kotłowni
2x0,125-osiątkowate

Kbmin izolowany
Dn100 do pracy
w nadciśnieniu

Nawiewy osłonięte pod
łosem min 235 cm2

Kocioł gazowy 25kW

12C

100W

Wymagania z zakresu polowy
Ciepłota od stopy I kalory
Pomoc polowa stobow
Wymagania wykonasz certyficy
Klasyfikowey

Wymagania certyfikacyjny
15715 cen techniczny
wymagania i ok parycey

RYSZARD BINKALARCZYK
INŻYNIER BUDOWNICTWA
ul. ...
W ...