


SCHEMAT UŁOŻENIA PRZEWODU PE W WYKOPIE

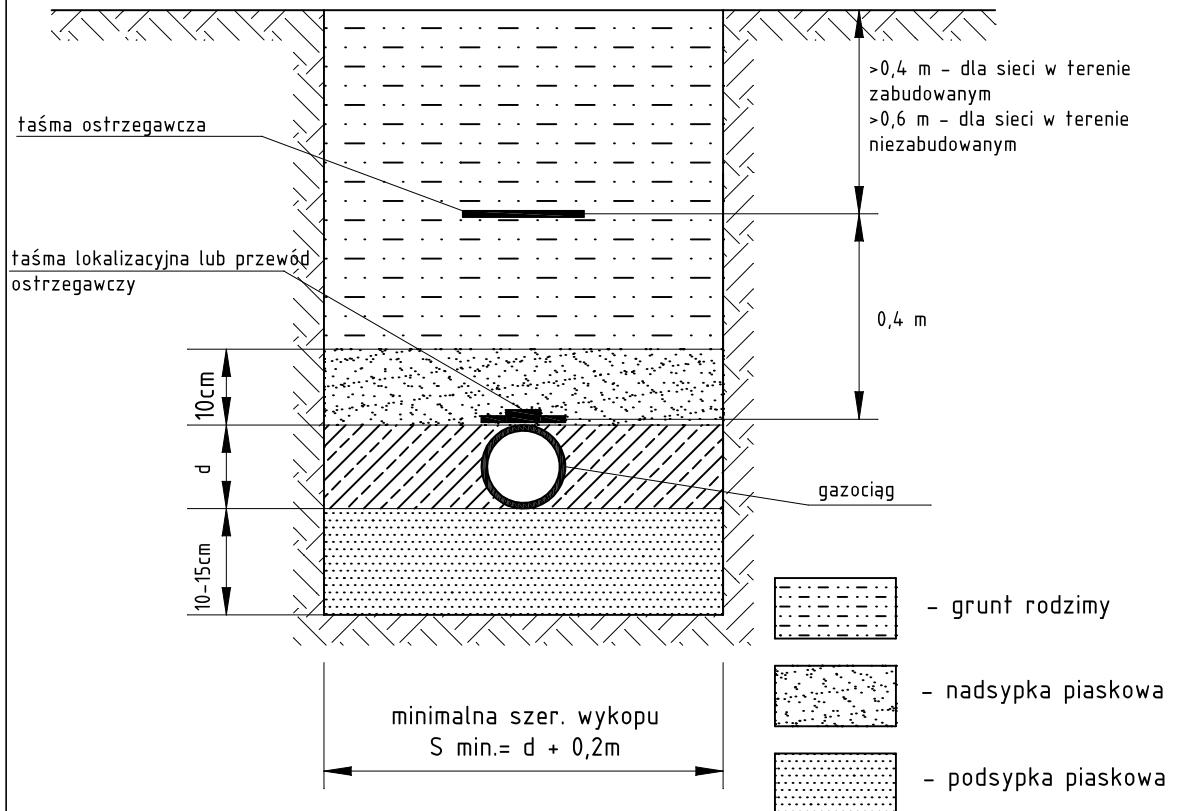

Taśma ostrzegawcza posiadająca atest INiG w Krakowie:

- kolor żółty
- szerokość:
 - dla gazociągu do 160 mm włącznie - 200 mm
 - dla gazociągu powyżej 160 mm - 300 mm
- nadruk na taśmie: GAZ nr tel. 922

INWESTYCJA: Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4360W ul. Pilsudskiego i Radzyńskiej (na odcinku od ul. Poznańskiej do ronda w Czarnej) w Wołominie polegającej na budowie ścieżki rowerowej wraz z przebudową istniejącego chodnika, budową zatok autobusowych wraz z uzyskaniem decyzji na realizację inwestycji drogowej (ZRID)

WYKONAWCA:



DROMACC Maciej Białoszewski
ul. Goworowska 31A/5
07-410 Ostrołęka
NIP: 758-210-07-65
REGON: 146110936
tel. +48 660 522 577

ZAMAWIAJĄCY:



ZARZĄD POWIATU
WOŁOMIŃSKIEGO
ul. Prądzińskiego 3
05-200 Wołomin

	imię i nazwisko:	nr uprawnień:	podpis:
PROJEKTANT:	mgr inż. Grzegorz Gorczyński	MAZ/0195/PWOS/06	
OPRACOWAŁ:	inż. Przemysław Pazik		

RYSUNEK:

SCHEMAT UŁOŻENIA RURY W WYKOPIE

nr: 3

DATA:	SKALA:	FAZA:	REWIZJA:
24/08/2018	b/s	PBiW	A