

Dane wejściowe:

Typ przewodu:	AsXSn 4x70 mm2	Nr. przęsła:	B-A
Strefa klimatyczna:	Strefa S I	Rozpiętość przęsła:	30,9 [m]
Przewód roboczy:	TAK	Naprężenie przewodu:	15 [MPa]


Wartości obliczone:

Temperatura [C]	-25C	-10C	-5C	0C	5C	10C	15C	30C	40C	60C	-5Csn	-5Csk
Zwis [m]	0,40	0,51	0,55	0,58	0,61	0,65	0,67	0,76	0,81	0,90	0,59	0,63
Dł. przewodu [m]	30,913	30,923	30,926	30,929	30,933	30,936	30,939	30,950	30,957	30,971	30,930	30,934
Napr. poziome [MPa]	10,31	7,968	7,460	7,033	6,668	6,352	6,075	5,417	5,078	4,553	15	21,74
Napr. całkowite [MPa]	10,32	7,986	7,479	7,053	6,689	6,374	6,099	5,443	5,106	4,584	15,04	21,81
Siła naciągu [kN]	2,956	2,286	2,141	2,019	1,915	1,824	1,746	1,558	1,461	1,312	4,305	6,243

Analiza posadowienia słupów:

		ax1	ax2	ax3	ax4	
	Słup A	2,08	5,22	14,71	29,19	Słup B
Poziom gruntu:	92,4	92,44	92,62	92,66	92,78	92,78
hp słupa:	8,25		[m]		8	
Zwis w punkcie ax:		0,20	0,45	0,81	0,17	
Odległość pionowa:		8,018	7,601	7,241	7,822	

Zwis w przęśle

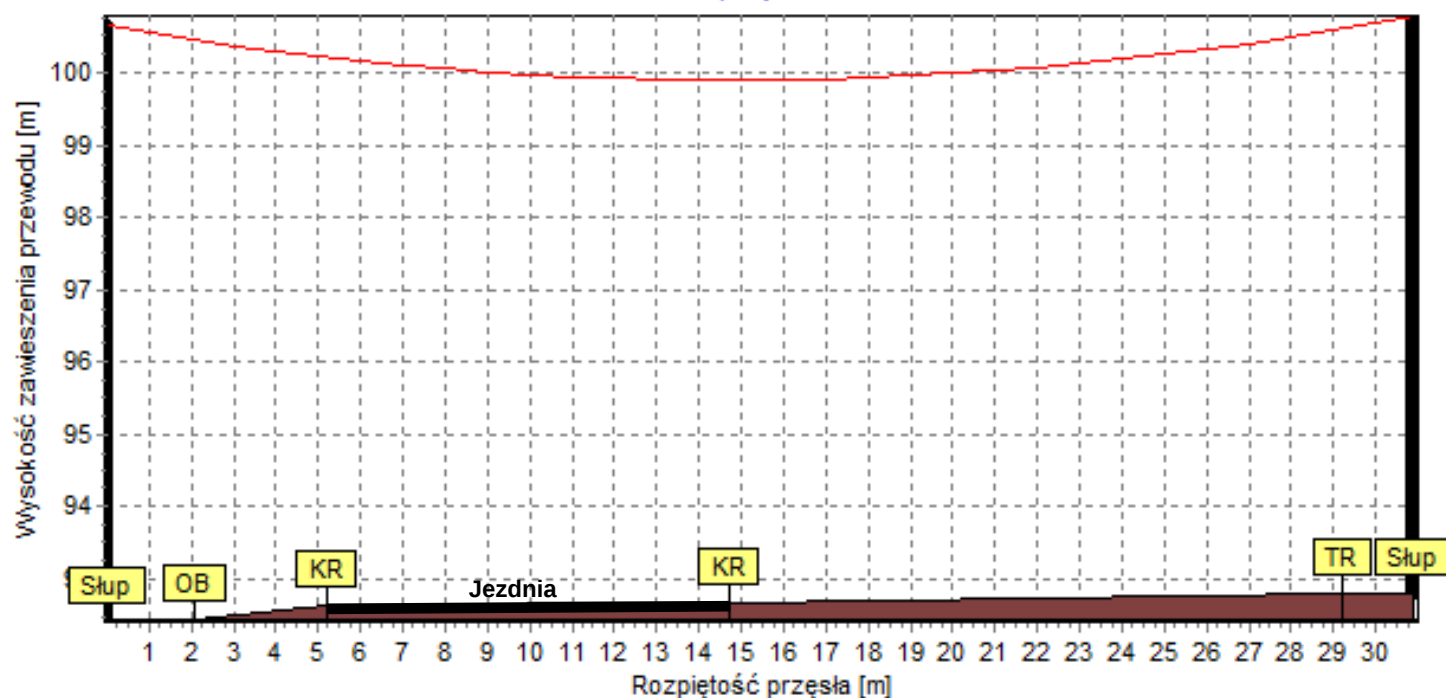

Info

Przewód: **AsXSn 4x70 mm2**
 Zwis dla temperatury: **40 °C**
 Numer przęsła: **B-A**

Zwisy w punktach [m]

OB: **0,20** hp1: **8,01**
 KR: **0,45** hp2: **7,59**
 KR: **0,81** hp3: **7,24**
 TR: **0,17** hp4: **7,82**

SICAME Polska - wszelkie prawa zastrzeżone