

Dane wejściowe:

Typ przewodu:	AsXSn 4x70 mm2	Nr. przęsła:	C-C1
Strefa klimatyczna:	Strefa S I	Rozpiętość przęsła:	15,3 [m]
Przewód roboczy:	TAK	Naprężenie przewodu:	20 [MPa]


Wartości obliczone:

Temperatura [C]	-25C	-10C	-5C	0C	5C	10C	15C	30C	40C	60C	-5Csn	-5Csk
Zwis [m]	0,05	0,11	0,14	0,17	0,19	0,22	0,24	0,29	0,32	0,38	0,17	0,19
Dł. przewodu [m]	15,300	15,302	15,303	15,305	15,306	15,308	15,310	15,315	15,318	15,325	15,305	15,306
Napr. poziome [MPa]	20	8,443	6,840	5,811	5,105	4,593	4,202	3,430	3,098	2,646	12,47	17,18
Napr. całkowite [MPa]	20,00	8,447	6,845	5,817	5,112	4,600	4,210	3,440	3,110	2,659	12,48	17,20
Siła naciągu [kN]	5,726	2,418	1,959	1,665	1,463	1,317	1,205	0,985	0,890	0,761	3,572	4,924

Analiza posadowienia słupów:

		ax1	ax2	ax3	ax4	
	Słup A	0,15	2,56	12,07	15,07	Słup B
Poziom gruntu:	92,84	92,84	92,78	92,74	92,52	92,52
hp słupa:	8,25		[m]			8,25
Zwis w punkcie ax:		0,01	0,18	0,21	0,01	
Odległość pionowa:		8,236	8,076	7,887	8,244	

Zwis w przęśle

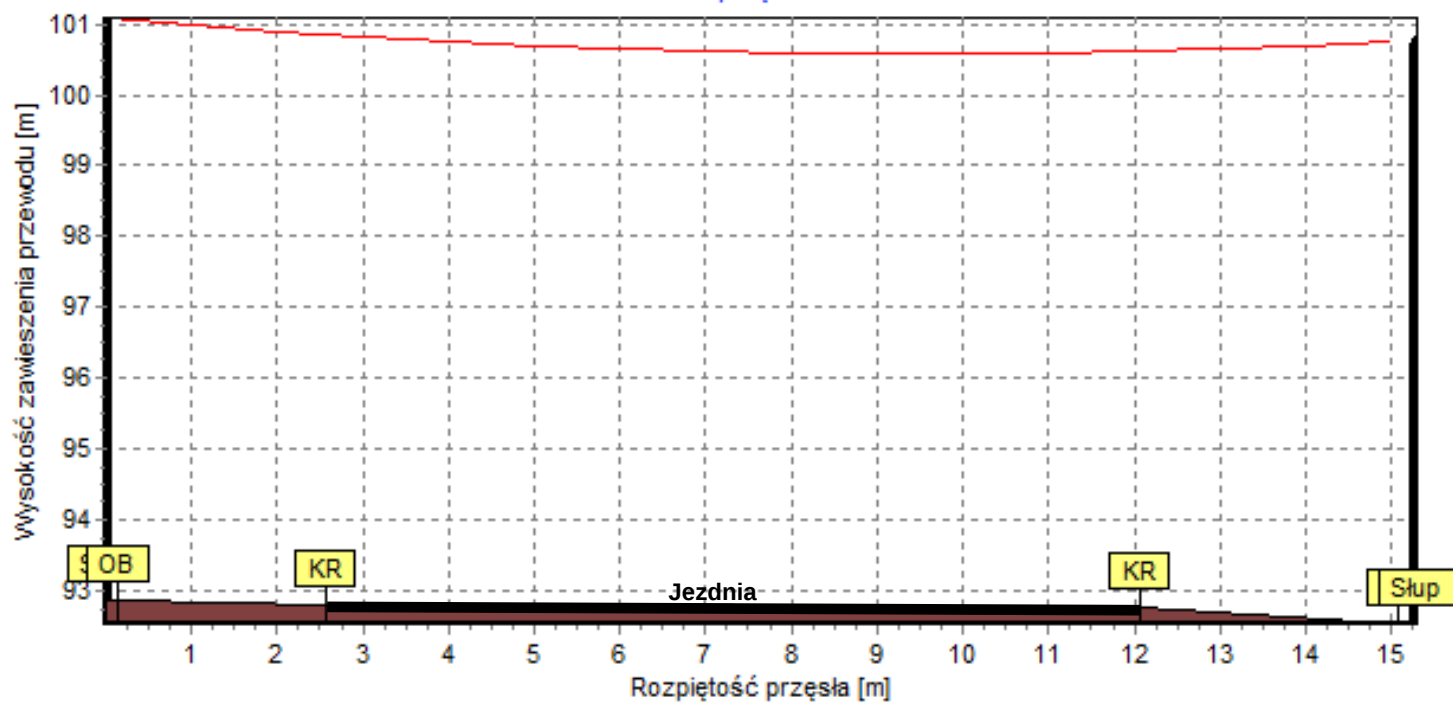

Info

Przewód: **AsXSn 4x70 mm²**
 Zwis dla temperatury: **40 °C**
 Numer przęsła: **C-C1**

Zwisy w punktach [m]

OB: **0,01** hp1: **8,23**
 KR: **0,18** hp2: **8,07**
 KR: **0,21** hp3: **7,87**
 OB: **0,01** hp4: **8,23**

SICAME Polska - wszelkie prawa zastrzeżone