

Projekt: Malopole F1-F

Dane wejściowe:

Typ przewodu:	AsXSn 4x70 mm2	Nr. przęsła:	F1-F
Strefa klimatyczna:	Strefa S I	Rozpiętość przęsła:	26,63 [m]
Przewód roboczy:	TAK	Naprężenie przewodu:	15 [MPa]


Wartości obliczone:

Temperatura [C]	-25C	-10C	-5C	0C	5C	10C	15C	30C	40C	60C	-5Csn	-5Csk
Zwis [m]	0,24	0,36	0,40	0,43	0,46	0,49	0,52	0,60	0,64	0,73	0,44	0,47
Dł. przewodu [m]	26,636	26,643	26,646	26,648	26,651	26,654	26,657	26,666	26,672	26,684	26,649	26,652
Napr. poziome [MPa]	12,39	8,392	7,654	7,068	6,590	6,193	5,857	5,096	4,724	4,169	15	21,41
Napr. całkowite [MPa]	12,40	8,404	7,668	7,083	6,607	6,211	5,876	5,117	4,746	4,195	15,03	21,46
Siła naciągu [kN]	3,550	2,406	2,195	2,027	1,891	1,778	1,682	1,465	1,358	1,200	4,302	6,143

Analiza posadowienia słupów:

		ax1	ax2	ax3	ax4	
	Słup A	0,6	3,44	13,88	26,6	Słup B
Poziom gruntu:	92,26	92,42	92,28	92,28	92,44	92,44
hp słupa:	8,25		[m]			8,25
Zwis w punkcie ax:		0,05	0,29	0,64	0,00	
Odległość pionowa:		8,044	7,963	7,683	8,249	

Zwis w przęśle

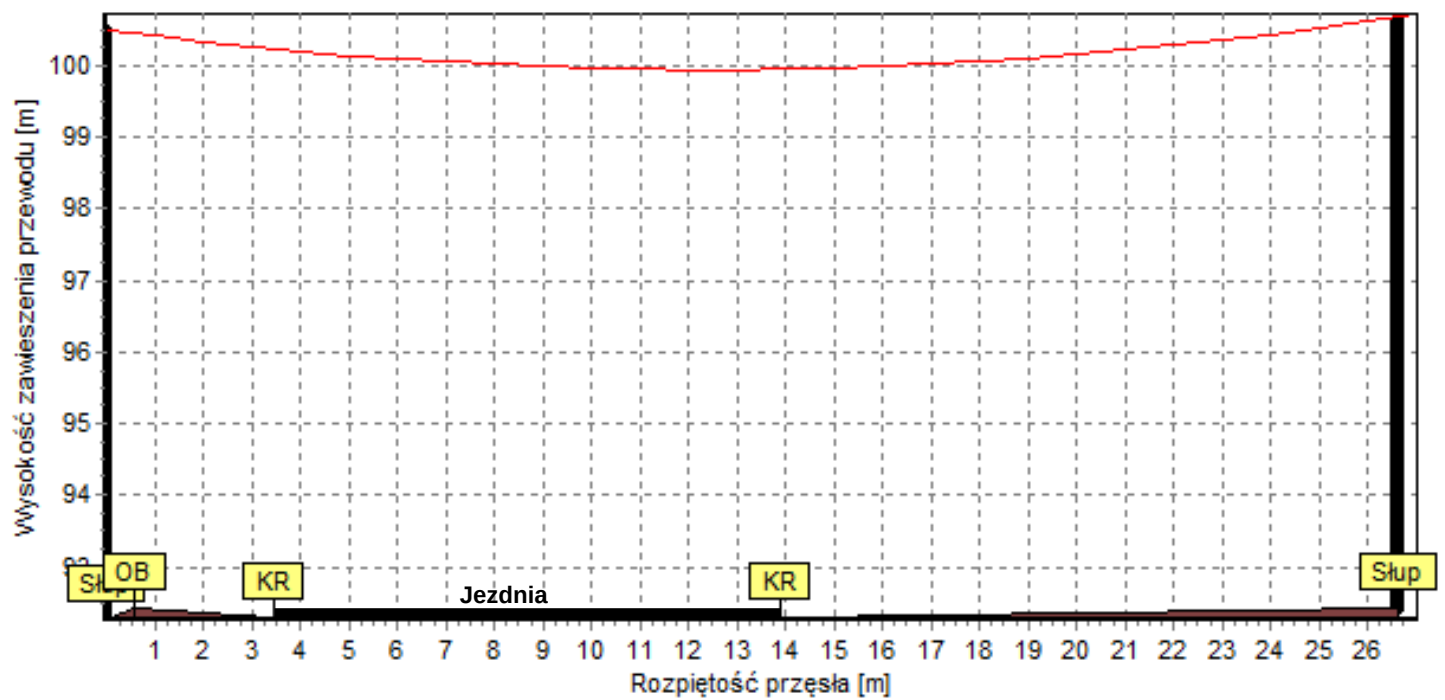

Info

Przewód: **AsXSn 4x70 mm²**
 Zwis dla temperatury: **40 °C**
 Numer przęsła: **F1-F**

Zwisy w punktach [m]

OB: **0,05** hp1: **8,03**
 KR: **0,29** hp2: **7,96**
 KR: **0,64** hp3: **7,67**
 OB: **0,00** hp4: **8,24**

SICAME Polska - wszelkie prawa zastrzeżone