

Projekt: Malopole F2-F1

Dane wejściowe:

Typ przewodu:	AsXSn 4x70 mm2	Nr. przęsła:	F2-F1
Strefa klimatyczna:	Strefa S I	Rozpiętość przęsła:	20,1 [m]
Przewód roboczy:	TAK	Napężenie przewodu:	15 [MPa]


Wartości obliczone:

Temperatura [C]	-25C	-10C	-5C	0C	5C	10C	15C	30C	40C	60C	-5Csn	-5Csk
Zwis [m]	0,11	0,21	0,24	0,27	0,30	0,32	0,35	0,41	0,45	0,52	0,28	0,30
Dł. przewodu [m]	20,101	20,106	20,108	20,110	20,112	20,114	20,116	20,123	20,127	20,136	20,110	20,112
Napr. poziome [MPa]	15	8,081	7,055	6,309	5,743	5,299	4,939	4,173	3,820	3,317	13,46	18,95
Napr. całkowite [MPa]	15,00	8,089	7,064	6,319	5,754	5,310	4,951	4,188	3,836	3,335	13,48	18,98
Siła naciągu [kN]	4,295	2,315	2,022	1,809	1,647	1,520	1,417	1,198	1,098	0,954	3,859	5,433

Analiza posadowienia słupów:

		ax1	ax2	ax3	ax4	Słup B
	Słup A	2,61	5,37	13,78	17,98	
Poziom gruntu:	92,1	92,34	92,2	92,24	92,24	92,26
hp słupa:	8,25	[m]				8,25
Zwis w punkcie ax:		0,20	0,35	0,39	0,17	
Odległość pionowa:		7,830	7,842	7,829	8,083	

Zwis w przęśle

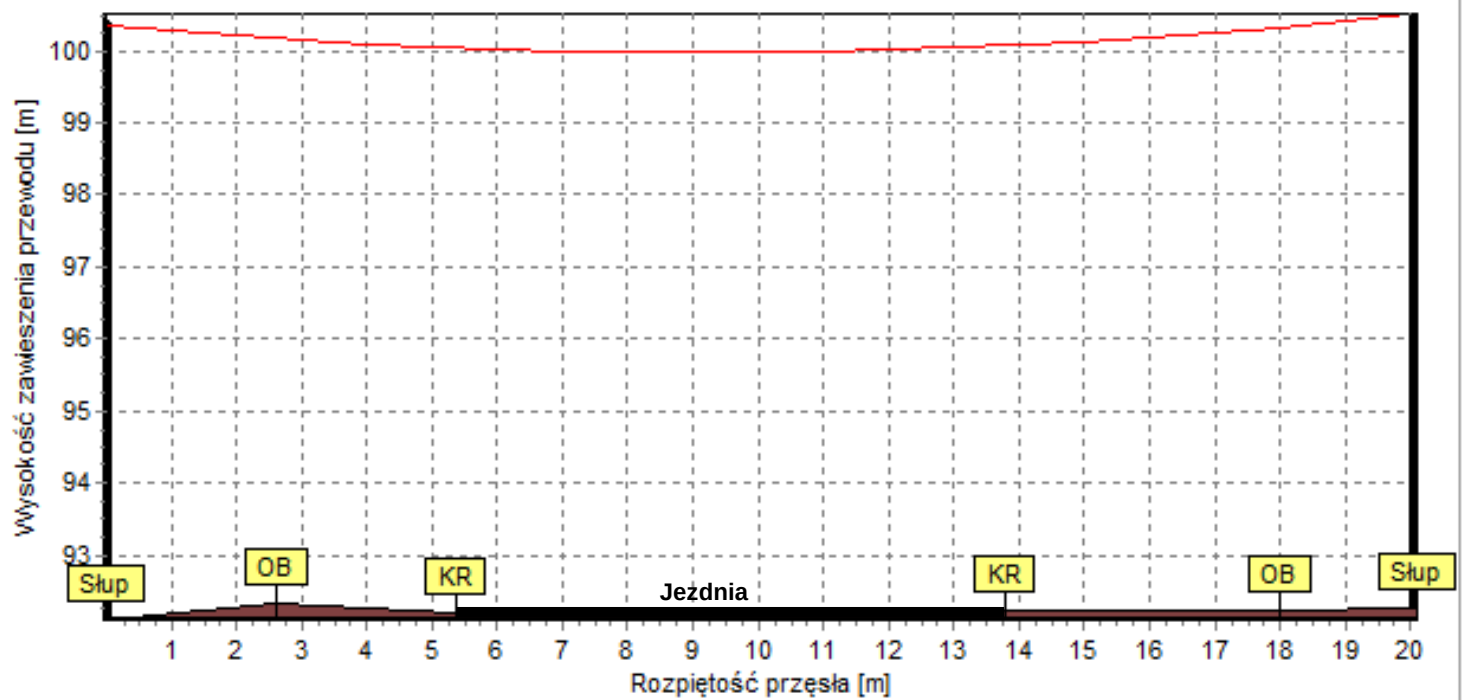

Info

Przewód: **AsXSn 4x70 mm²**
 Zwis dla temperatury: **40 °C**
 Numer przęsła: **F2-F1**

Zwisy w punktach [m]

OB: **0,20** hp1: **7,82**
 KR: **0,35** hp2: **7,83**
 KR: **0,39** hp3: **7,82**
 OB: **0,17** hp4: **8,08**

 **SICAME Polska - wszelkie prawa zastrzeżone**